

แผนผัง
แสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและทางหนีไฟ
พื้นที่สำนักงาน
สถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
สถาบันพระบรมราชชนก
0-2590-1918


พื้นที่สำนักงาน สถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง



จุดรวมพล

บริเวณสนามหญ้า
ข้างร้านขายยาองค์การเภสัช
ผังอาคาร 2

อาคาร 2 ชั้น 7
อาคาร 4 ชั้น 6, 7, 8
อาคาร 6 ชั้น 9

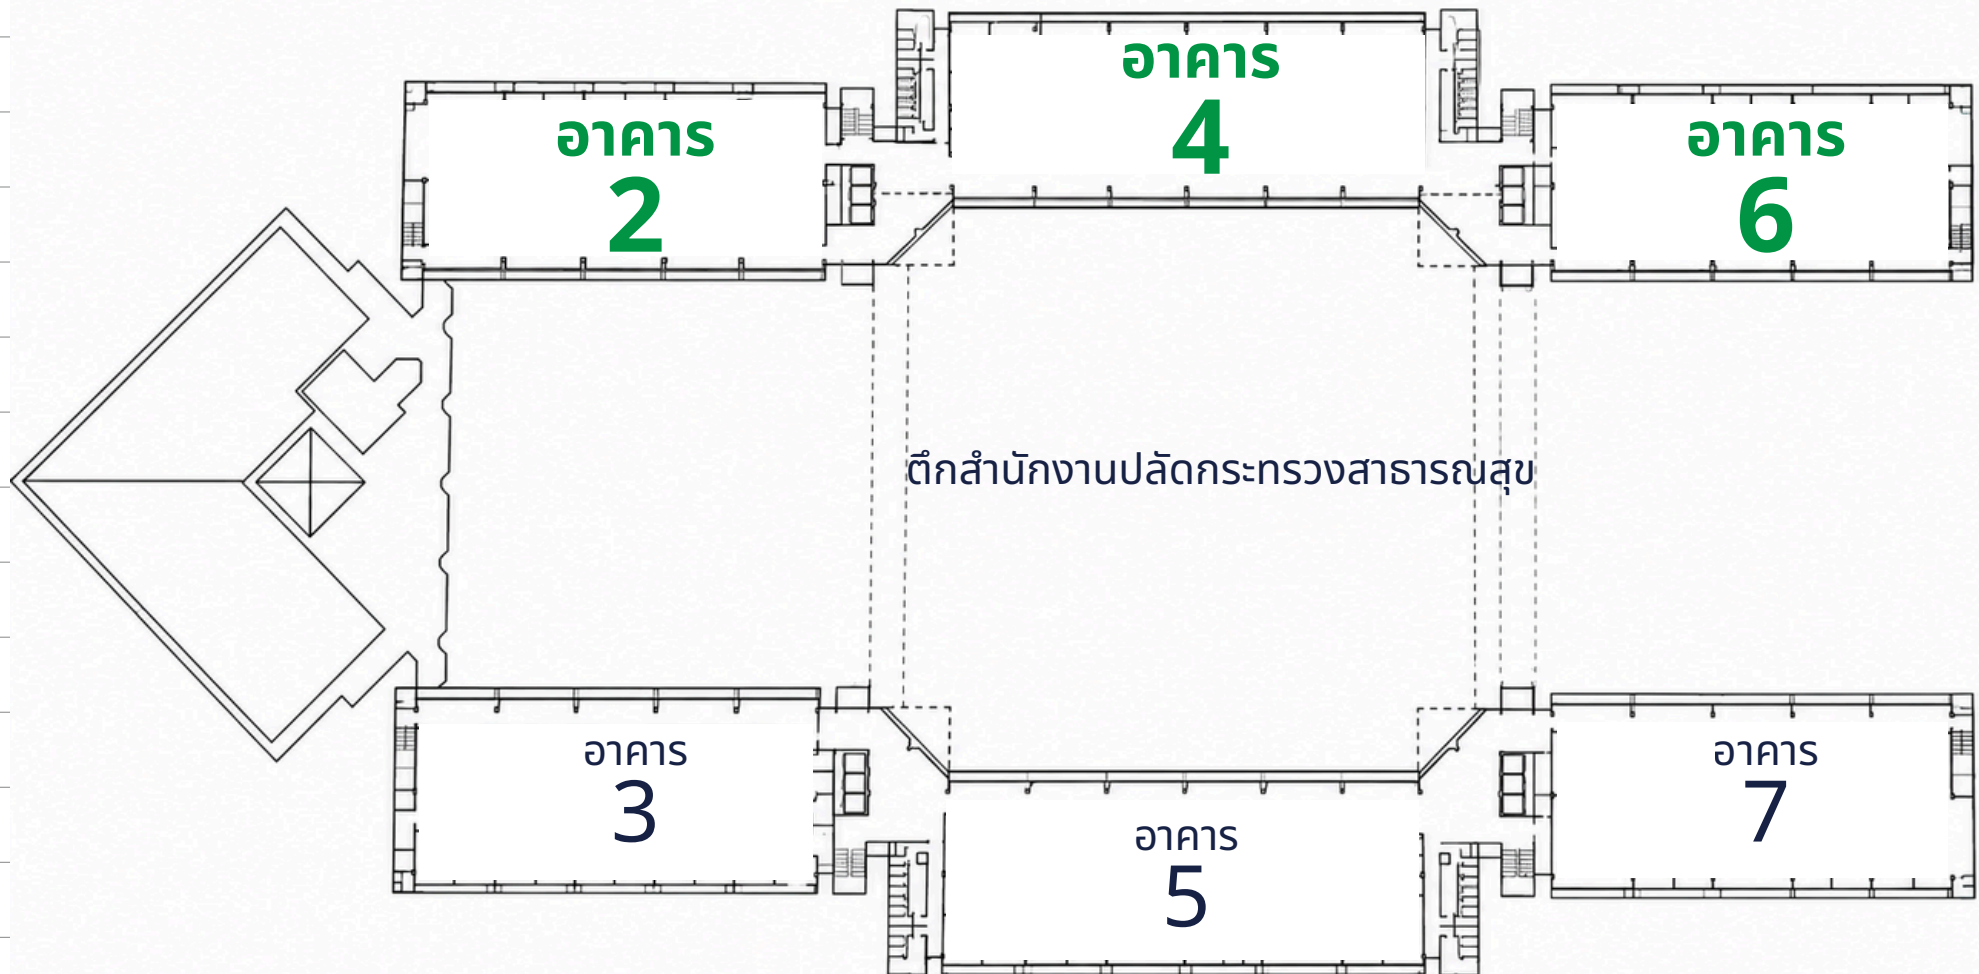



จุดรวมพล บริเวณสนามหญ้า
ข้างร้านขายยาองค์การเภสัช ฟังอาคาร 2


ชั้น 6

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4

อาคาร 2

อาคาร 4

อาคาร 6

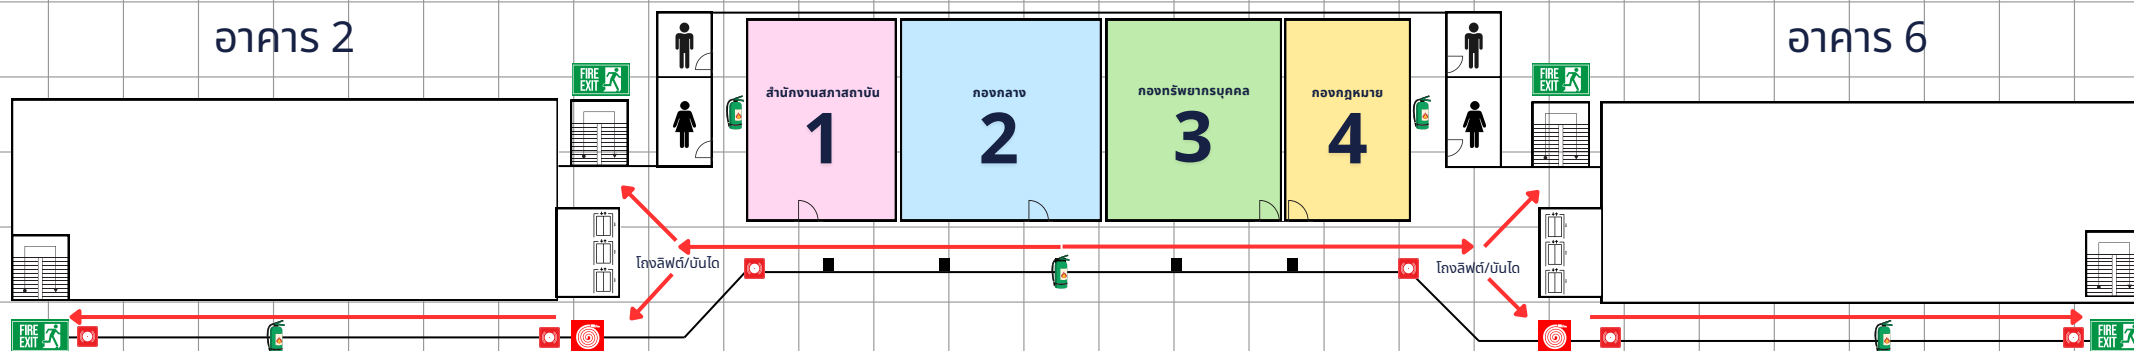

อาคาร 4

- **A สำนักงานสภาสถาบัน** 9 คน
- **B กองกลาง** 30 คน
- **C กองทรัพยากรบุคคล** 26 คน
- **D กองกฎหมาย** 11 คน






จุดรวมพล บริเวณสนามหญ้า

ข้างร้านขายยาองค์การเภสัช ฟังอาคาร 2

ชั้น 7


ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2,6

อาคาร 2

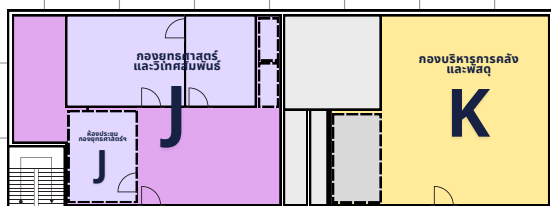


โถงลิฟต์/บันได

อาคาร 4



โถงลิฟต์/บันได

อาคาร 6

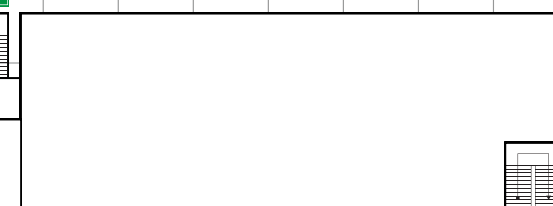

โถงลิฟต์/บันได



อาคาร 2

- J กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 27 คน
- K กองบริหารการคลังและพัสดุ 42 คน (ผู้นำร่อง 2 คน)

อาคาร 4

- E กองกิจการนักศึกษา 10 คน
- F กองทะเบียนและประมวลผล 10 คน
- G กองส่งเสริมวิชาการฯ 16 คน
- H กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 11 คน
- I กองบริการวิชาการ 13 คน
- B ห้องประชุม 4703 (กองกลาง)



สัญญาณเพลิงไหม้



สายฉีดน้ำดับเพลิง



ถังดับเพลิง



ทางหนีไฟ




จุดรวมพล บริเวณสนามหญ้า

ข้างร้านขายยาองค์การเภสัช ฟังอาคาร 2

ชั้น 8

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4

อาคาร 4

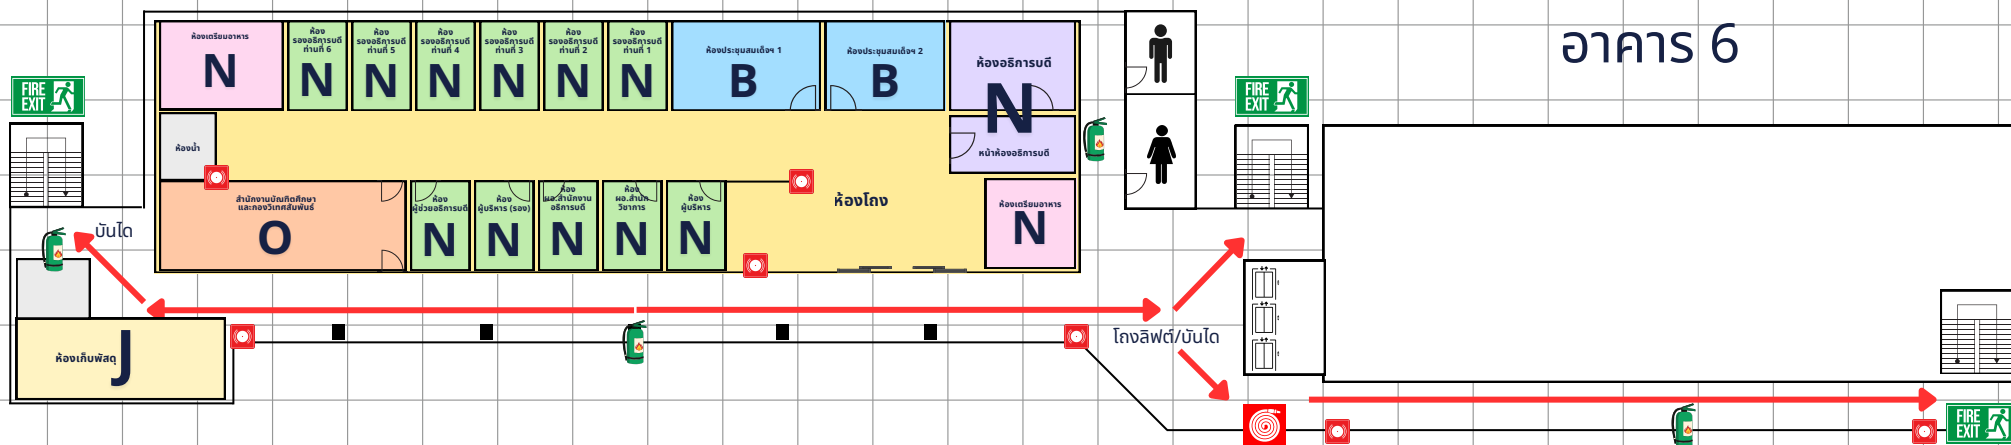

อาคาร 6

อาคาร 4

- N ห้องอธิการบดี และหน้าห้อง
- N ห้องผู้บริหาร
- N ห้องเตรียมอาหาร
- O สภาวิชาการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา และกองวิเทศสัมพันธ์ 10 คน
- J ห้องเก็บพัสดุ (กองบริหารการคลังและพัสดุ)

ผู้บริหาร 13 คน
กองกลาง, บุคลากรอื่นๆ 17 คน

- สัญญาณเพลิงไหม้
- สายฉีดน้ำดับเพลิง
- ถังดับเพลิง
- ทางหนีไฟ



จุดรวมพล บริเวณสนามหญ้า
ข้างร้านขายยาองค์การเภสัช ฝั่งอาคาร 2

ชั้น 9

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 6



อาคาร 6

● P กองเทคโนโลยีดิจิทัล

14 คน

● Q สำนักงานตรวจสอบภายใน

8 คน



สัญญาณเพลิงไหม้
สายฉีดน้ำดับเพลิง
ถังดับเพลิง
ทางหนีไฟ